



min. 100mm	Betona bruģis
30-50mm	Smalkas granīta šķembas, Ø 0.2-2mm
0.5mm	Sistēmfilters ZinCo TG
19mm	Drenāža ZinCo Elastodrain EL 202
2x0.2mm	Atdalošā plēve ZinCo TGF 20 , 2 kārtas
1.5mm	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību Wolfin M , sd=15m
	Hidroizolācijas uzraudzības sistēma Controlit GS
150mm	Poliuretāna siltumizolācija Kingspan , $\lambda=0.022\text{W/mK}$
3.5mm	Tvaika izolācija Wolfin Witec AL-S , sd=1500m
	Dzelzbetona pārsegums

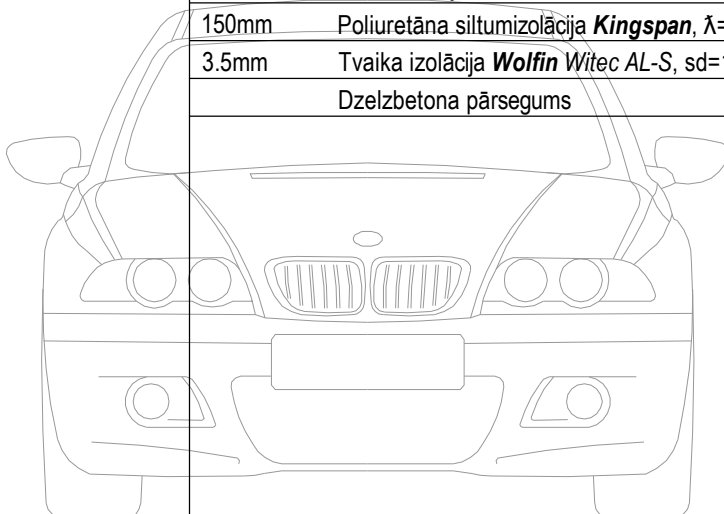

Riņķa elektrodus pa jumta perimetru

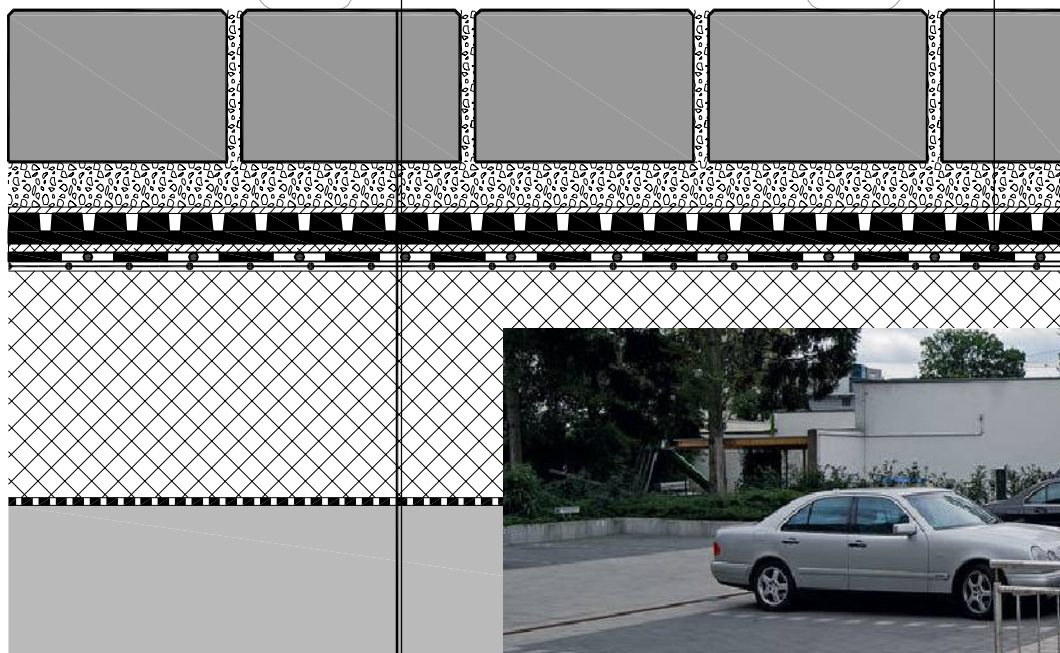

Piezīmes:

1. Zaļā jumta konstrukcijas svārs virs hidroizolācijas ūdens piesātinātā stāvoklī ~310 kg/m².
2. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāpārdz **Wolfin Witec SK** 1.5mm tvaika izolācija.

Izstrādāja:

arhitekte
Baiba Brese



Rasējuma nosaukums:

Brauktuves un autostāvvietas (auto līdz 3 t) virs pārseguma

Sistēma:

JF_70-01

Datums:

2016.09.01.

Mērogs:

1:5